


Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес: 119421, РОССИЯ, Москва, ул. Новаторов, 40
 Адрес осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,
 тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

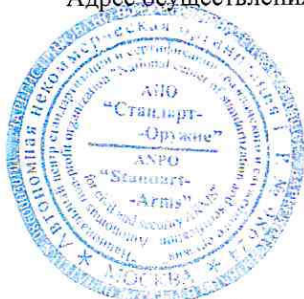


Утверждаю
 Руководитель ИЛ
 Гладковский Л.А.
 «15» 09 2022 г.

**Протокол испытаний
 конструктивно сходных с холодным оружием изделий
 № 2693 от 15.09.2022 г.**

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» от 13.09.2022 г. № 653 Направление на сертификацию ОС № 257 от 15.09.2022 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Ножи нескладные моделей «Южный крест Бер» (на фото), «Южный крест Юкон». Изготовлены ИП Горб Т.А. (Россия) по ТУ 25.71.13-001-00096412-2022.
1.3 Дата получения объекта	15.09.2022 г.
1.4 Акт отбора образцов	15.09.2022 № 288
1.5 Заказчик	ИП Горб Т.А. РФ, Москва, ул. Фестивальная, 59-4, 505
1.6 Результаты идентификации объекта	Ножи состоят из клинка и рукояти. Клинок из нержавеющей стали (может изготавливаться из углеродистой, дамаской или булатной стали), однолезвийный с двухсторонней заточкой. Спуск клинка клиновидный (может иметь плосковогнутую или линзовидную геометрию). Рукоять из синтетического материала. Травмоопасная – наличие неглубоких подпальцевых выемок и одностороннего ограничителя. Передняя втулка из металла. Для художественного оформления ножей могут применяться различные способы, приемы и технологии художественного исполнения.

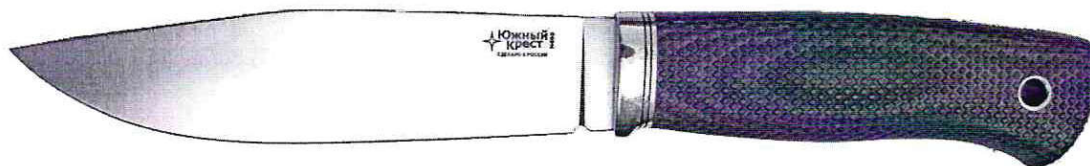

1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроеъемные. Общие технические условия» (пп. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	15.09.2022 г.

- 2. Средства измерения:** 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.
3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытания холодного клинкового оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.
4. Условия испытаний: Температура в помещении 21°C, относительная влажность 45%.
5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51644-2000	Методы контроля	Результаты испытаний
толщина обуха, мм	более 2,6 (п.5.1.2)	п.9.2	4,2
твердость клинка, HRC	не регламентирована	п.9.4	60
длина клинка, мм	не регламентирована	п.9.2	130
длина рукояти, мм	более 70 (п.5.1.1)	п.9.2	120
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 (п.5.4)	п.9.5	1
конструкция изделия	травмоопасная рукоять (п.5.1.1)	п.9.2	соответствует: превышение ширины ограничителя над шириной черена рукояти 4 мм

Заключение: Представленные ножи являются конструктивно сходными с холодным клинковым оружием изделиями – ножами разделочными, не относящимися к оружию.
 Результаты испытаний распространяются на ножи моделей: «Южный крест Partner», «Южный крест Partner L», серийно выпускаемые ИП Горб Т.А. по ТУ 25.71.13-001-00096412-2022.

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев
 инициалы, фамилия